
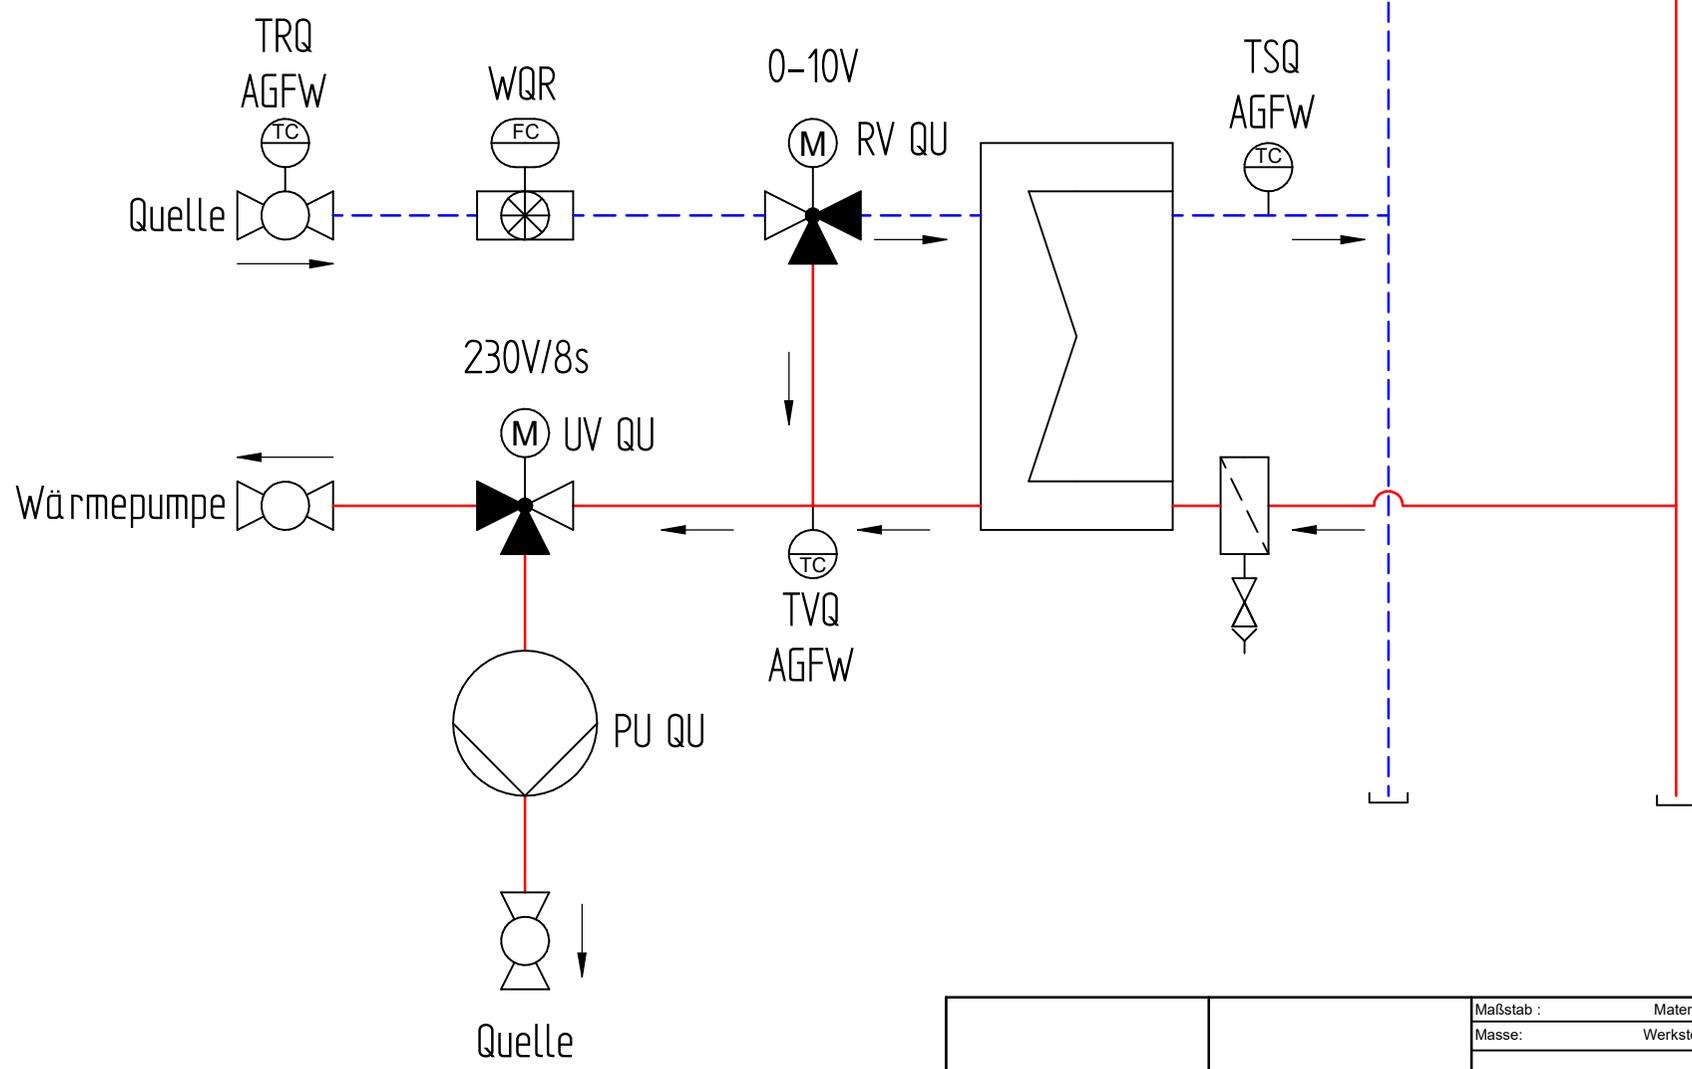


Rücklauf Kollektorkreis



Dargestellte R&I-Symbole des Fließschemas können auch ein Passstück sein. Welche Bauteile Bestandteil des Produktes bzw. Systems sind, steht in der Stückliste der Leistungsbeschreibung.

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		Name		Datum		Titel:	
Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln. Er darf sie nur zur Ausführung des ihm erteilten Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen, Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise verwenden. Bei Zuwiderhandlungen haftet uns der Empfänger für alle Schäden.		Ersteller		Thomschke, P.		Juri MIDI Quellenregenerations-Modul	
		Bearb.				DN25/32 PN10/6 110/95°C	
						Quelle ca.6,0m³/h ca.50kW 1×R66	
		Zeichnungs-Nr.		Material-Nr.		A3	
				8006549		02.05.2019	
						Blatt1/1	

Symbol	Bezeichnung
	Wärmeübertrager
	Temperatursensor
	Volumenstromsensor
	Schmutzfänger

Symbol	Bezeichnung
	Kugelhahn
	Entleerung
	Pumpe
	Stutzen R (Rohrgewinde aussen) mit Kappe

Symbol	Bezeichnung
	Dreibegeventil (Verteilventil) mit Antrieb ohne Sicherheitsfunktion
	Dreibegeventil (Mischventil) mit Antrieb ohne Sicherheitsfunktion
	Rücklauf
	Vorlauf