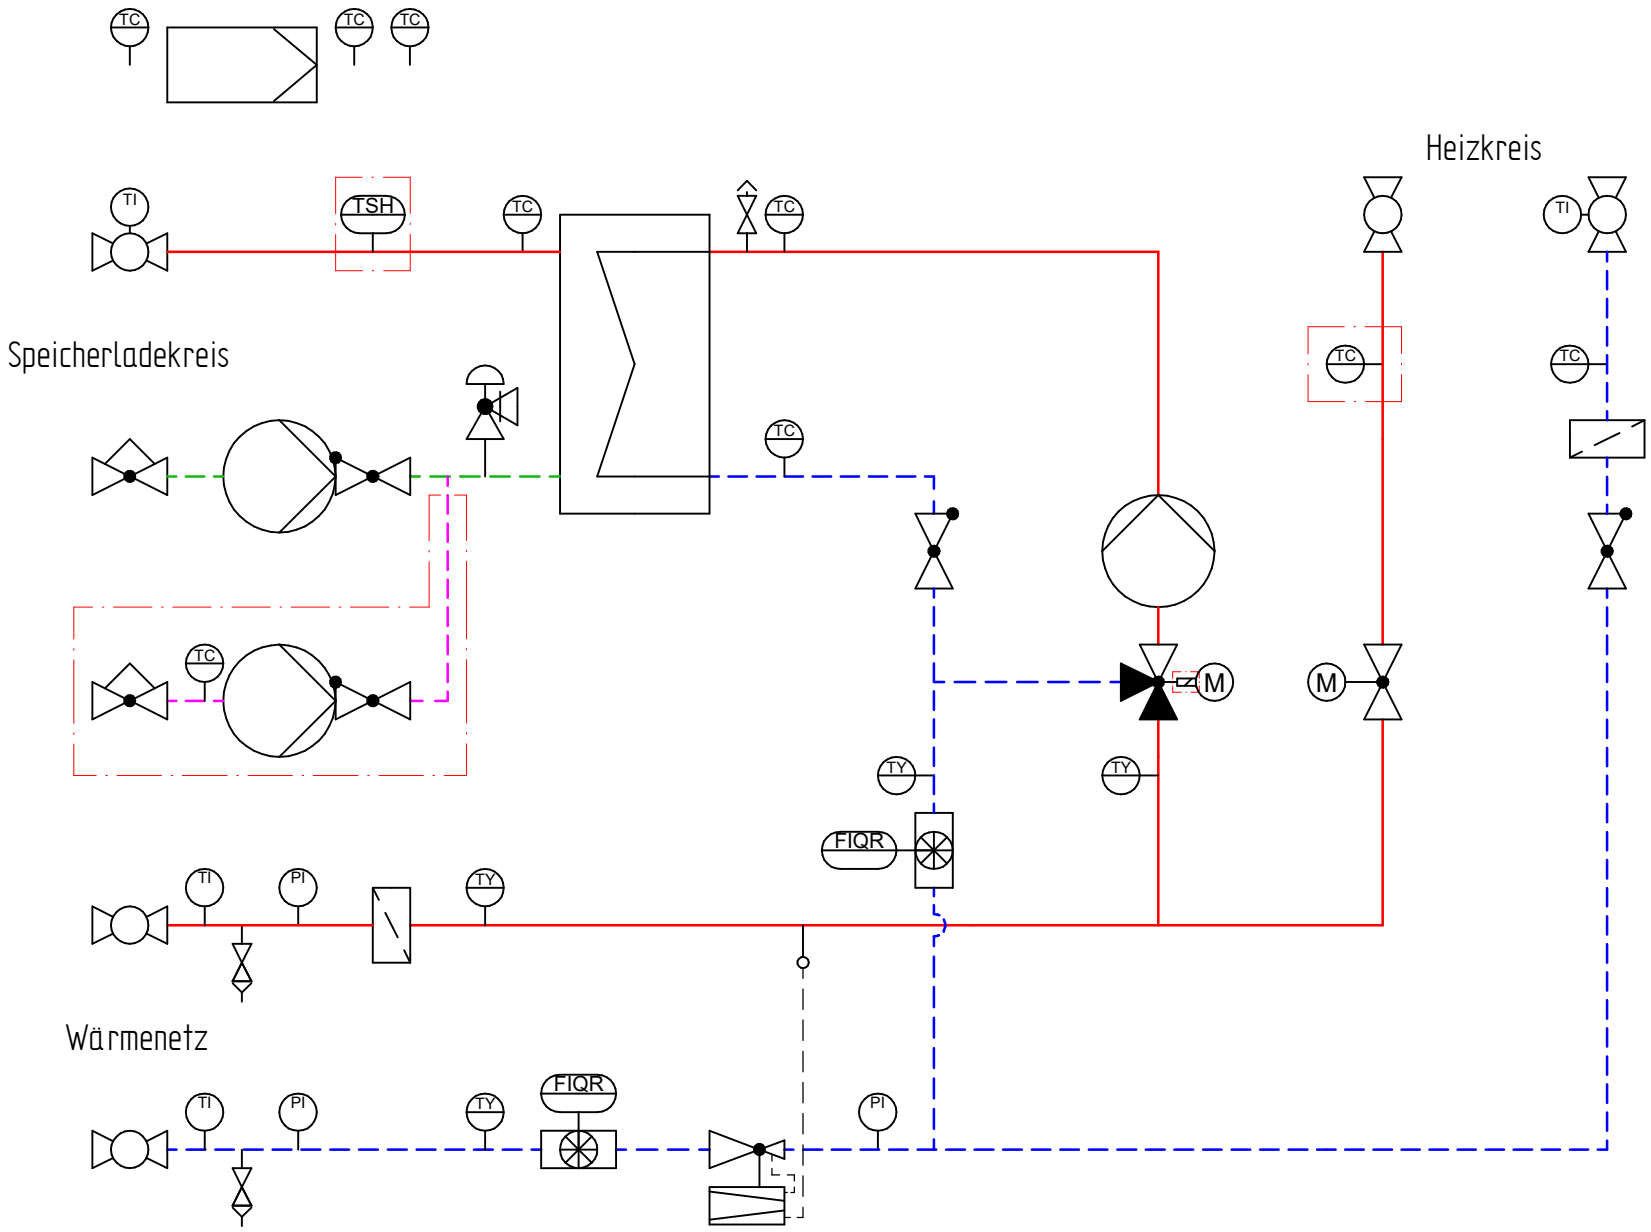

optionale Ausstattung

Dargestellte R&I-Symbole des Fließschemas können auch ein Passstück sein. Welche Bauteile Bestandteil des Produktes bzw. Systems sind, steht in der Stückliste der Leistungsbeschreibung.

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln. Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen, Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise verwerten. Bei Zuwiederhandlungen haftet uns der Empfänger für alle Schäden.

	Name	Datum
Ersteller	Bednarz, C.	05.10.2017
Bearb.		

Maßstab : Material:
Masse: Werkstoff:
BV:
Titel:

Zeichnungs-Nr. Beleg-Nr. RI_ Project-Nr.
A3
24.07.2018
PRO_0D-1H-1DL_DHK_MLK_115.0
Blatt1/1

Symbol	Bezeichnung
	DDC – Regler
	Wärmeübertrager
TC	Temperatursensor
FIQR	Wärmezähler
TY	Temperatursensor für Wärmezähler
	Differenzdruckregler mit Volumenstromregler
TI	Thermometer
PI	Manometer
M	Durchgangsventil mit Antrieb ohne Sicherheitsfunktion

Symbol	Bezeichnung
	Schmutzfänger
	Kugelhahn
TI	Kugelhahn mit Thermometer
TSH	Temperaturregler (max)
	Pumpe
	Rückschlagventil
	Volumenstrombegrenzer
	Entleerung
	Entlüftung

Symbol	Bezeichnung
M	Dreiwegeventil (Mischventil) mit Antrieb mit Sicherheitsfunktion
	Membran Sicherheitsventil
	Vorlauf
	Rücklauf
	Trinkwasser
	Trinkwarmwasser
	Trinkwasser Zirkulation
	Steuerleitung