


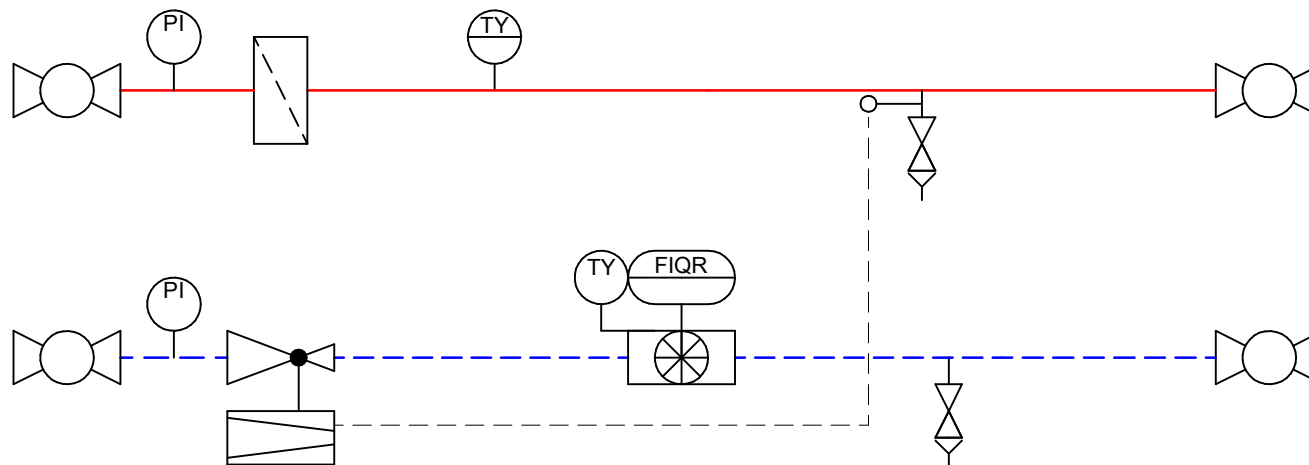

Dargestellte R&I-Symbole des Fließschemas können auch ein Passstück sein. Welche Bauteile Bestandteil des Produktes bzw. Systems sind, steht in der Stückliste der Leistungsbeschreibung.

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln. Er darf sie nur zur Ausführung des ihm erteilten Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen, Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise verwerten. Bei Zuwiderhandlungen haftet uns der Empfänger für alle Schäden.					Maßstab : Material:			
					Masse: Werkstoff:			
Ersteller Bearb.		Name	Datum	Titel: Übergabestation 0I-0H HWI V, BIS 2300L/H Stadtwerke Kiel				
		Bednarz, C.	04.02.2016					
		Zeichnungs-Nr.		Material-Nr.		A3		
		01		8006605		20.01.2022		
							Blatt1/1	

Titel: Übergabestation 0I-0H
HWI V, BIS 2300L/H
Stadtwerke Kiel

Symbol	Bezeichnung
	Kugelhahn
	Wärmezähler mit integriertem Temperaturfühler
	Temperatursensor für Wärmezähler
	Manometer

Symbol	Bezeichnung
	Entleerung
	Schmutzfänger
	Differenzdruckregler mit Volumenstromregler

Symbol	Bezeichnung
	Rücklauf
	Vorlauf
	Steuerleitung