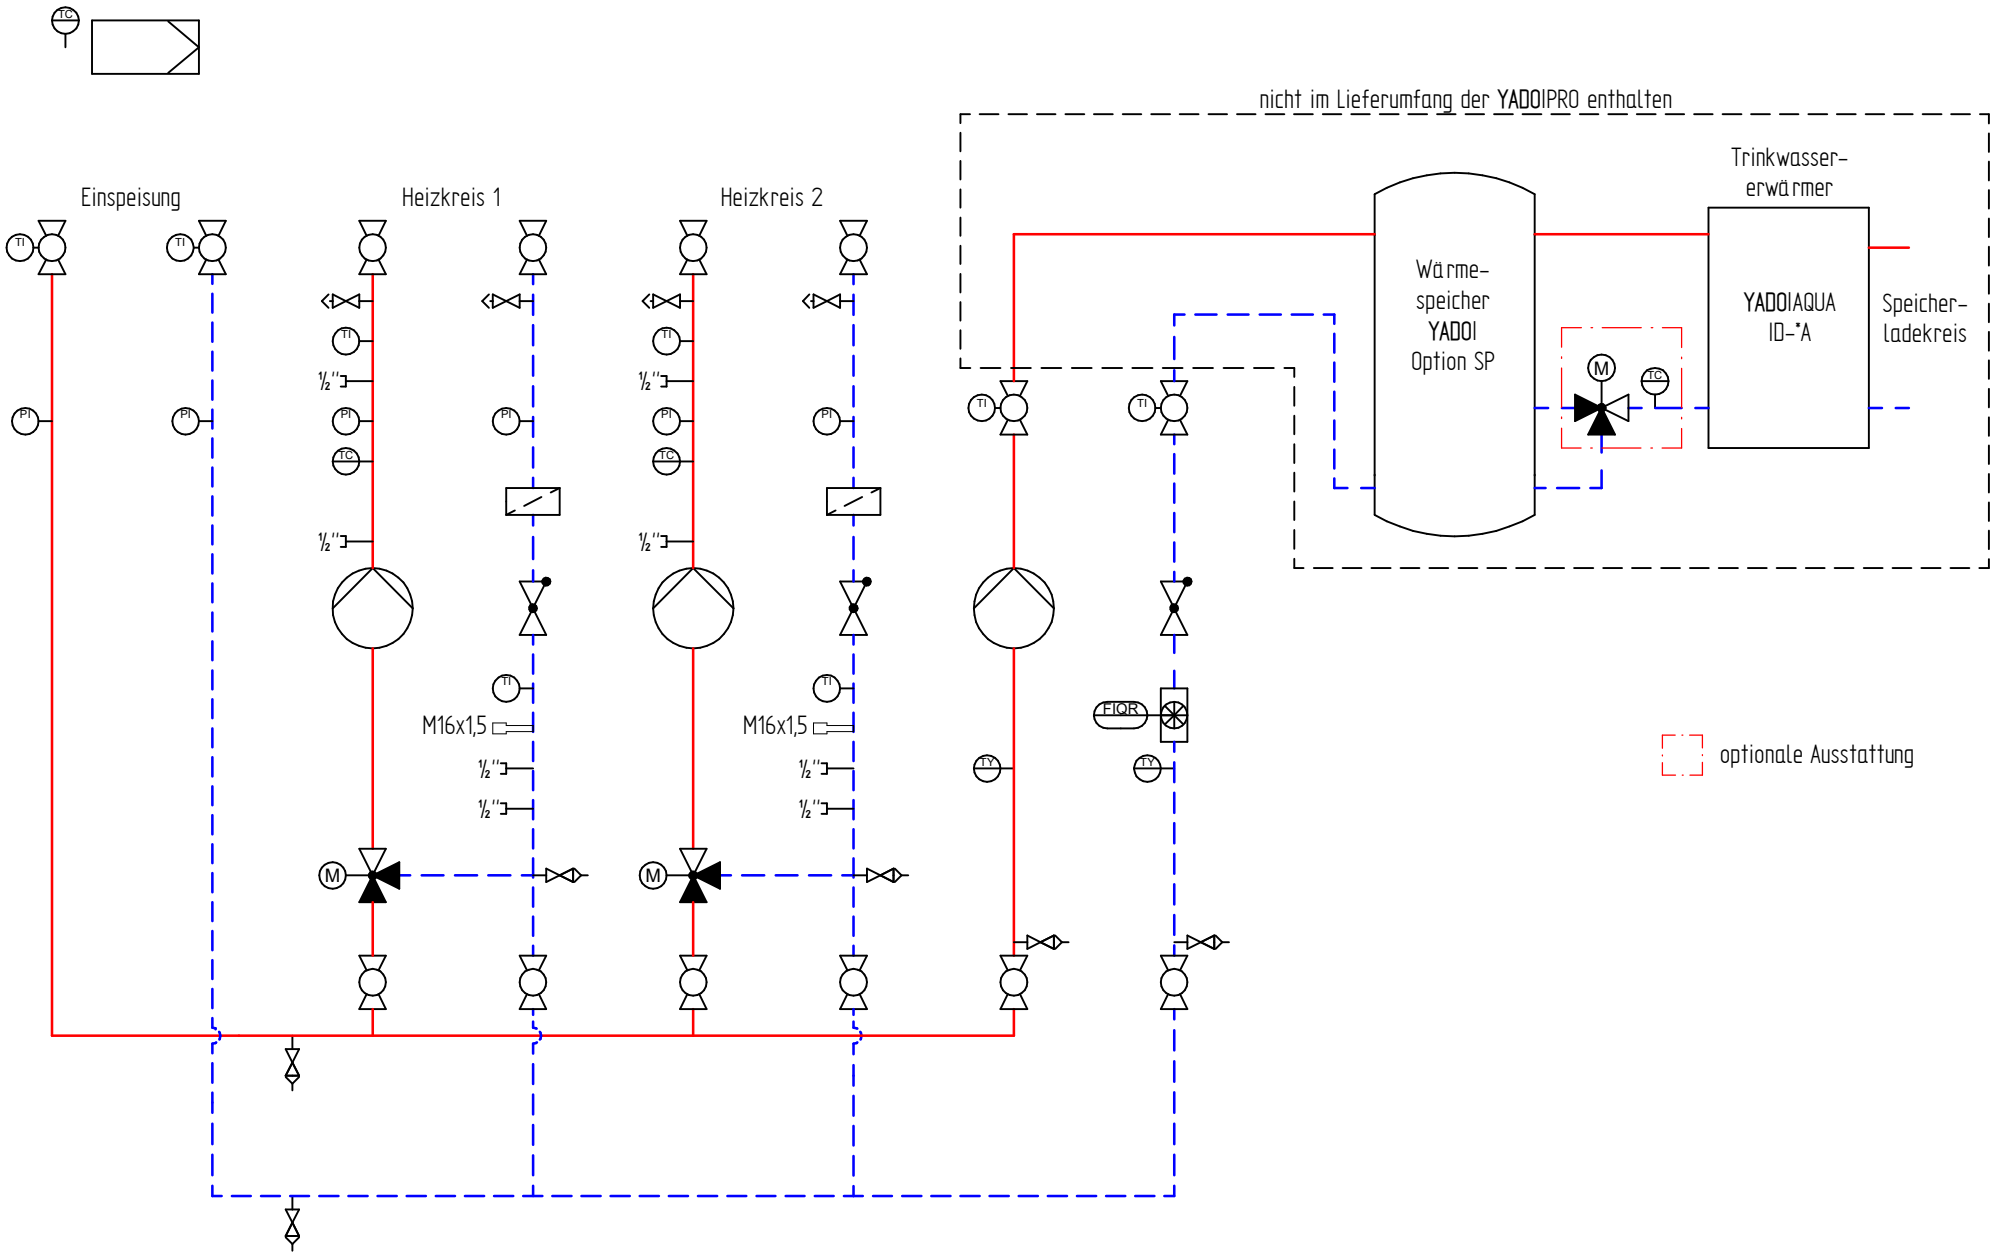

Dargestellte R&I-Symbole des Fließschemas können auch ein Passstück sein. Welche Bauteile Bestandteil des Produktes bzw. Systems sind, steht in der Stückliste der Leistungsbeschreibung.

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln. Er darf sie nur zur Ausführung des Ihm erteilten Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen, Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise verwerten. Bei Zuwiderhandlungen haftet uns der Empfänger für alle Schäden.

	Name	Datum
Ersteller	Thomschke, P.	06.09.2021
Bearb.		

Maßstab : Material:
Masse: Werkstoff:

Titel: Heizungsverteiler YADO|SHARE
1E-2H-1IP MHK MHK DLK
Applikation 109.0

Zeichnungs-Nr.
Material-Nr. 4220222
A3
20.09.2021
Blatt1/1

Symbol	Bezeichnung
	DDC – Regler
	Temperatursensor
	Manometer
	Thermometer
	Muffe Rp
	Tauchhülse

Symbol	Bezeichnung
	Kugelhahn mit Thermometer
	Kugelhahn
	Entleerung
	Entlüftung
	Pumpe
	Rückschlagventil

Symbol	Bezeichnung
	Dreiwegeventil (Mischventil) mit Antrieb ohne Sicherheitsfunktion
	Vorlauf
	Rücklauf
	Schmutzfänger
	Pufferspeicher